


13

Meldergruppe 13	Gebäude: Verfahrenstechnik und Labor	Geschoss/Flur: EG	Raum: Labor / Werkstatt II	Melderanzahl: 7	Melderart: Rauchmelder	Bemerkungen:
GEBÄUDEÜBERSICHT						

Legende

- Standort
- ➔ Einsatzweg
- ➔ Zugang zum Objekt
- automatischer Melder
- FSD Feuerwehr-Schlüsseldepot
- FSE Freischaltelement
- BMZ Brandmelderzentrale
- FBF Feuerwehrbedienfeld
- ☀ Blitzleuchte
- i Information für die Feuerwehr

	TRA	TRB	TRC	TRD
+3				
+2				
+1				
E				
-1				
-2				

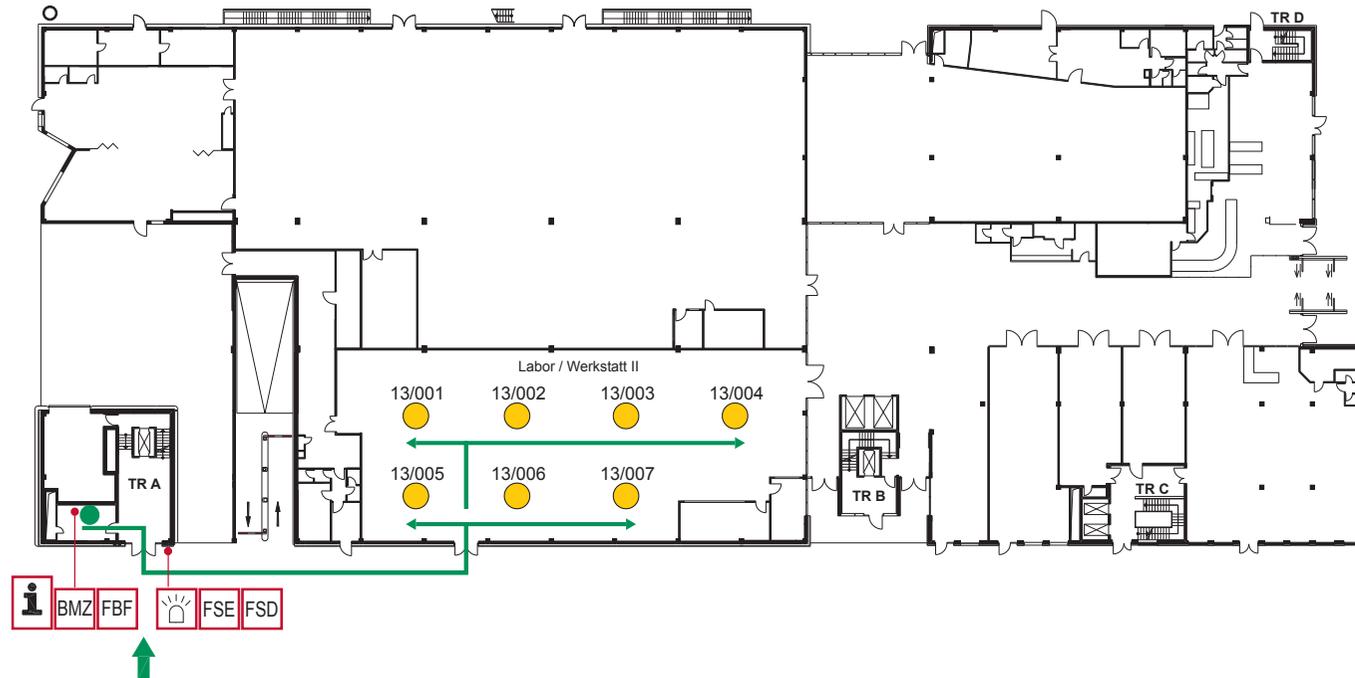

EG